

Plan sytuacyjny trasy projektowanego przyłącza kanalizacyjnego :			
Inwestor :		Krystyna Jędrzejczak Bogusław Pietrzak	
Adres :		ul. Krasickiego 8	
Data :	18.03.2014 r.	Skala :	1 : 500
Wykonał :		Czytelny podpis : <i>Bogusław Pietrzak</i>	


Dane techniczne przyłącza kanalizacyjnego :						
Rury :				Studzienka :		
Materiał :	Średnica [mm]	Długość [mb]	* Nazwa :	Materiał :	Średnica [mm]	Właz typ:
PCV	160	1,0	S1	PCV	425	lekki

Projektowane spadki kanału :		
*Nazwa odcinka	Długość odcinka [m]	Spadek [%]
W1 – S1 – W2	1,0	2 %

*nazwa zgodna z oznaczeniem na planie sytuacyjny

LEGENDA :

- projektowane przyłącze kanalizacyjne
- instalacja przyłącza wodociągowego
- instalacja przyłącza telefonicznego
- S1 projektowana studzienka kanalizacyjna
- SZ istniejące szamba do zasypania
- W1 włączenie do końcówki istniejącego przykanalika
- W2 miejsce włączenia przyłącza do budynku

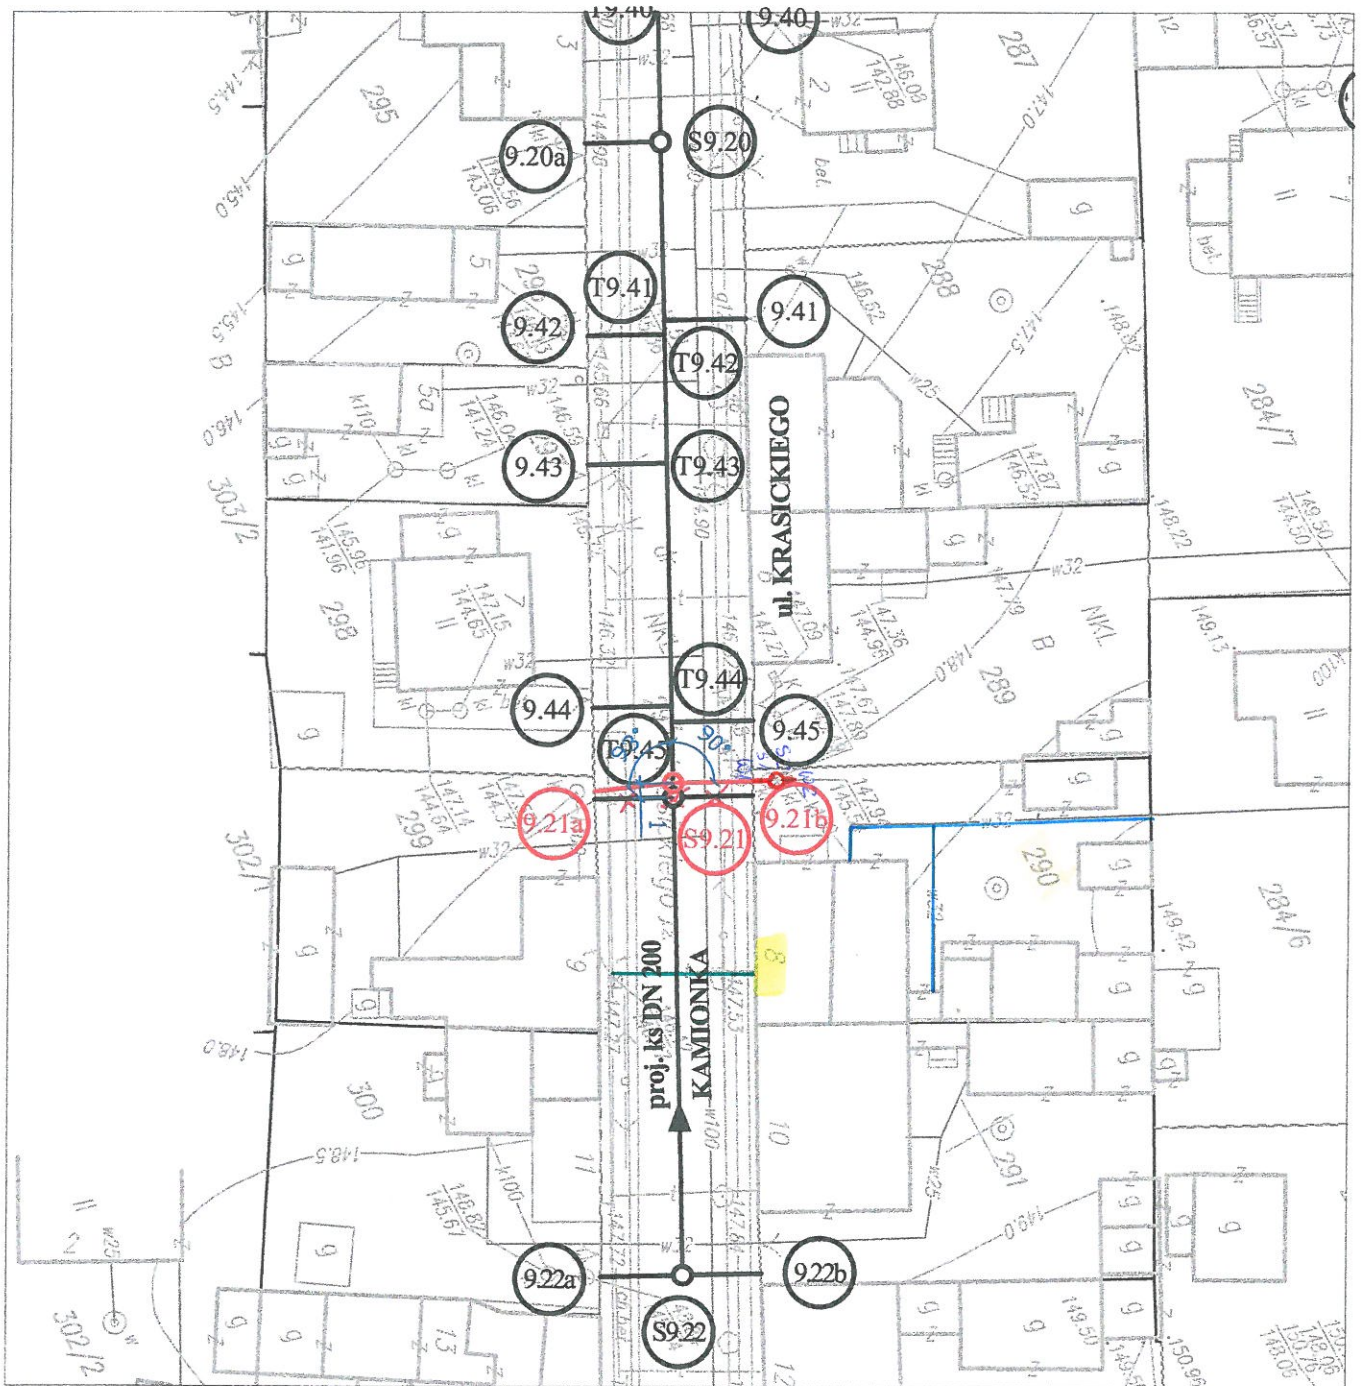

ul. Krasickiego nr 8 (działka nr 290)

Zatwierdził:

Przesunięcie projektowanego przyłącza S9.21 - 9.21b o 1,0m
wraz ze studnią S9.21 zgodnie z wnioskiem właściciela działki.

Uzgodniono projekt techniczny
przyłącza do realizacji z uwagami:

Investor... zobowiązuje się do...
wzrost... kan. 10m...
do...
Oczeków dn. 25.03.2014

Andrzej Górski
PROJEKTANT SIĘCI INST. SANITARNYCH
upr. 292/81
98-200 Sieradz, Czajki 20 a
tel. 505 092 634
Andrzej Górski
(upr. nr 292/81)

Kierownik
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
inż. Karol Korjakowski