

Plan sytuacyjny trasy projektowanego przyłącza kanalizacyjnego :			
Inwestor :		Adres :	
Tomasz Pawlak		ul. Gębicka 44	
Data :	15.04.2014 r.	Skala :	1 : 500
Wykonał :		Czytelny podpis :	<i>Pawlak</i>
Tomasz Pawlak			

Dane techniczne przyłącza kanalizacyjnego :						
Rury :				Studzienka :		
Materiał :	Średnica [ mm ]	Długość [ mb]	* Nazwa :	Materiał :	Średnica [ mm ]	Właz typ:
PCV	160	1,0	S1	PCV	425	lekki

Projektowane spadki kanału :		
*Nazwa odcinka	Długość odcinka [ m ]	Spadek [ % ]
W1 – S1 – W2	1,0	2 %

\*nazwa zgodna z oznaczeniem na planie sytuacyjny

LEGENDA :


- projektowane przyłącze kanalizacyjne
- instalacja przyłącza wodociągowego
- S1

projektowana studzienka kanalizacyjna
- W1

włączenie do końcówki istniejącego przykanalika
- W2

miejsce włączenia przyłącza do budynku



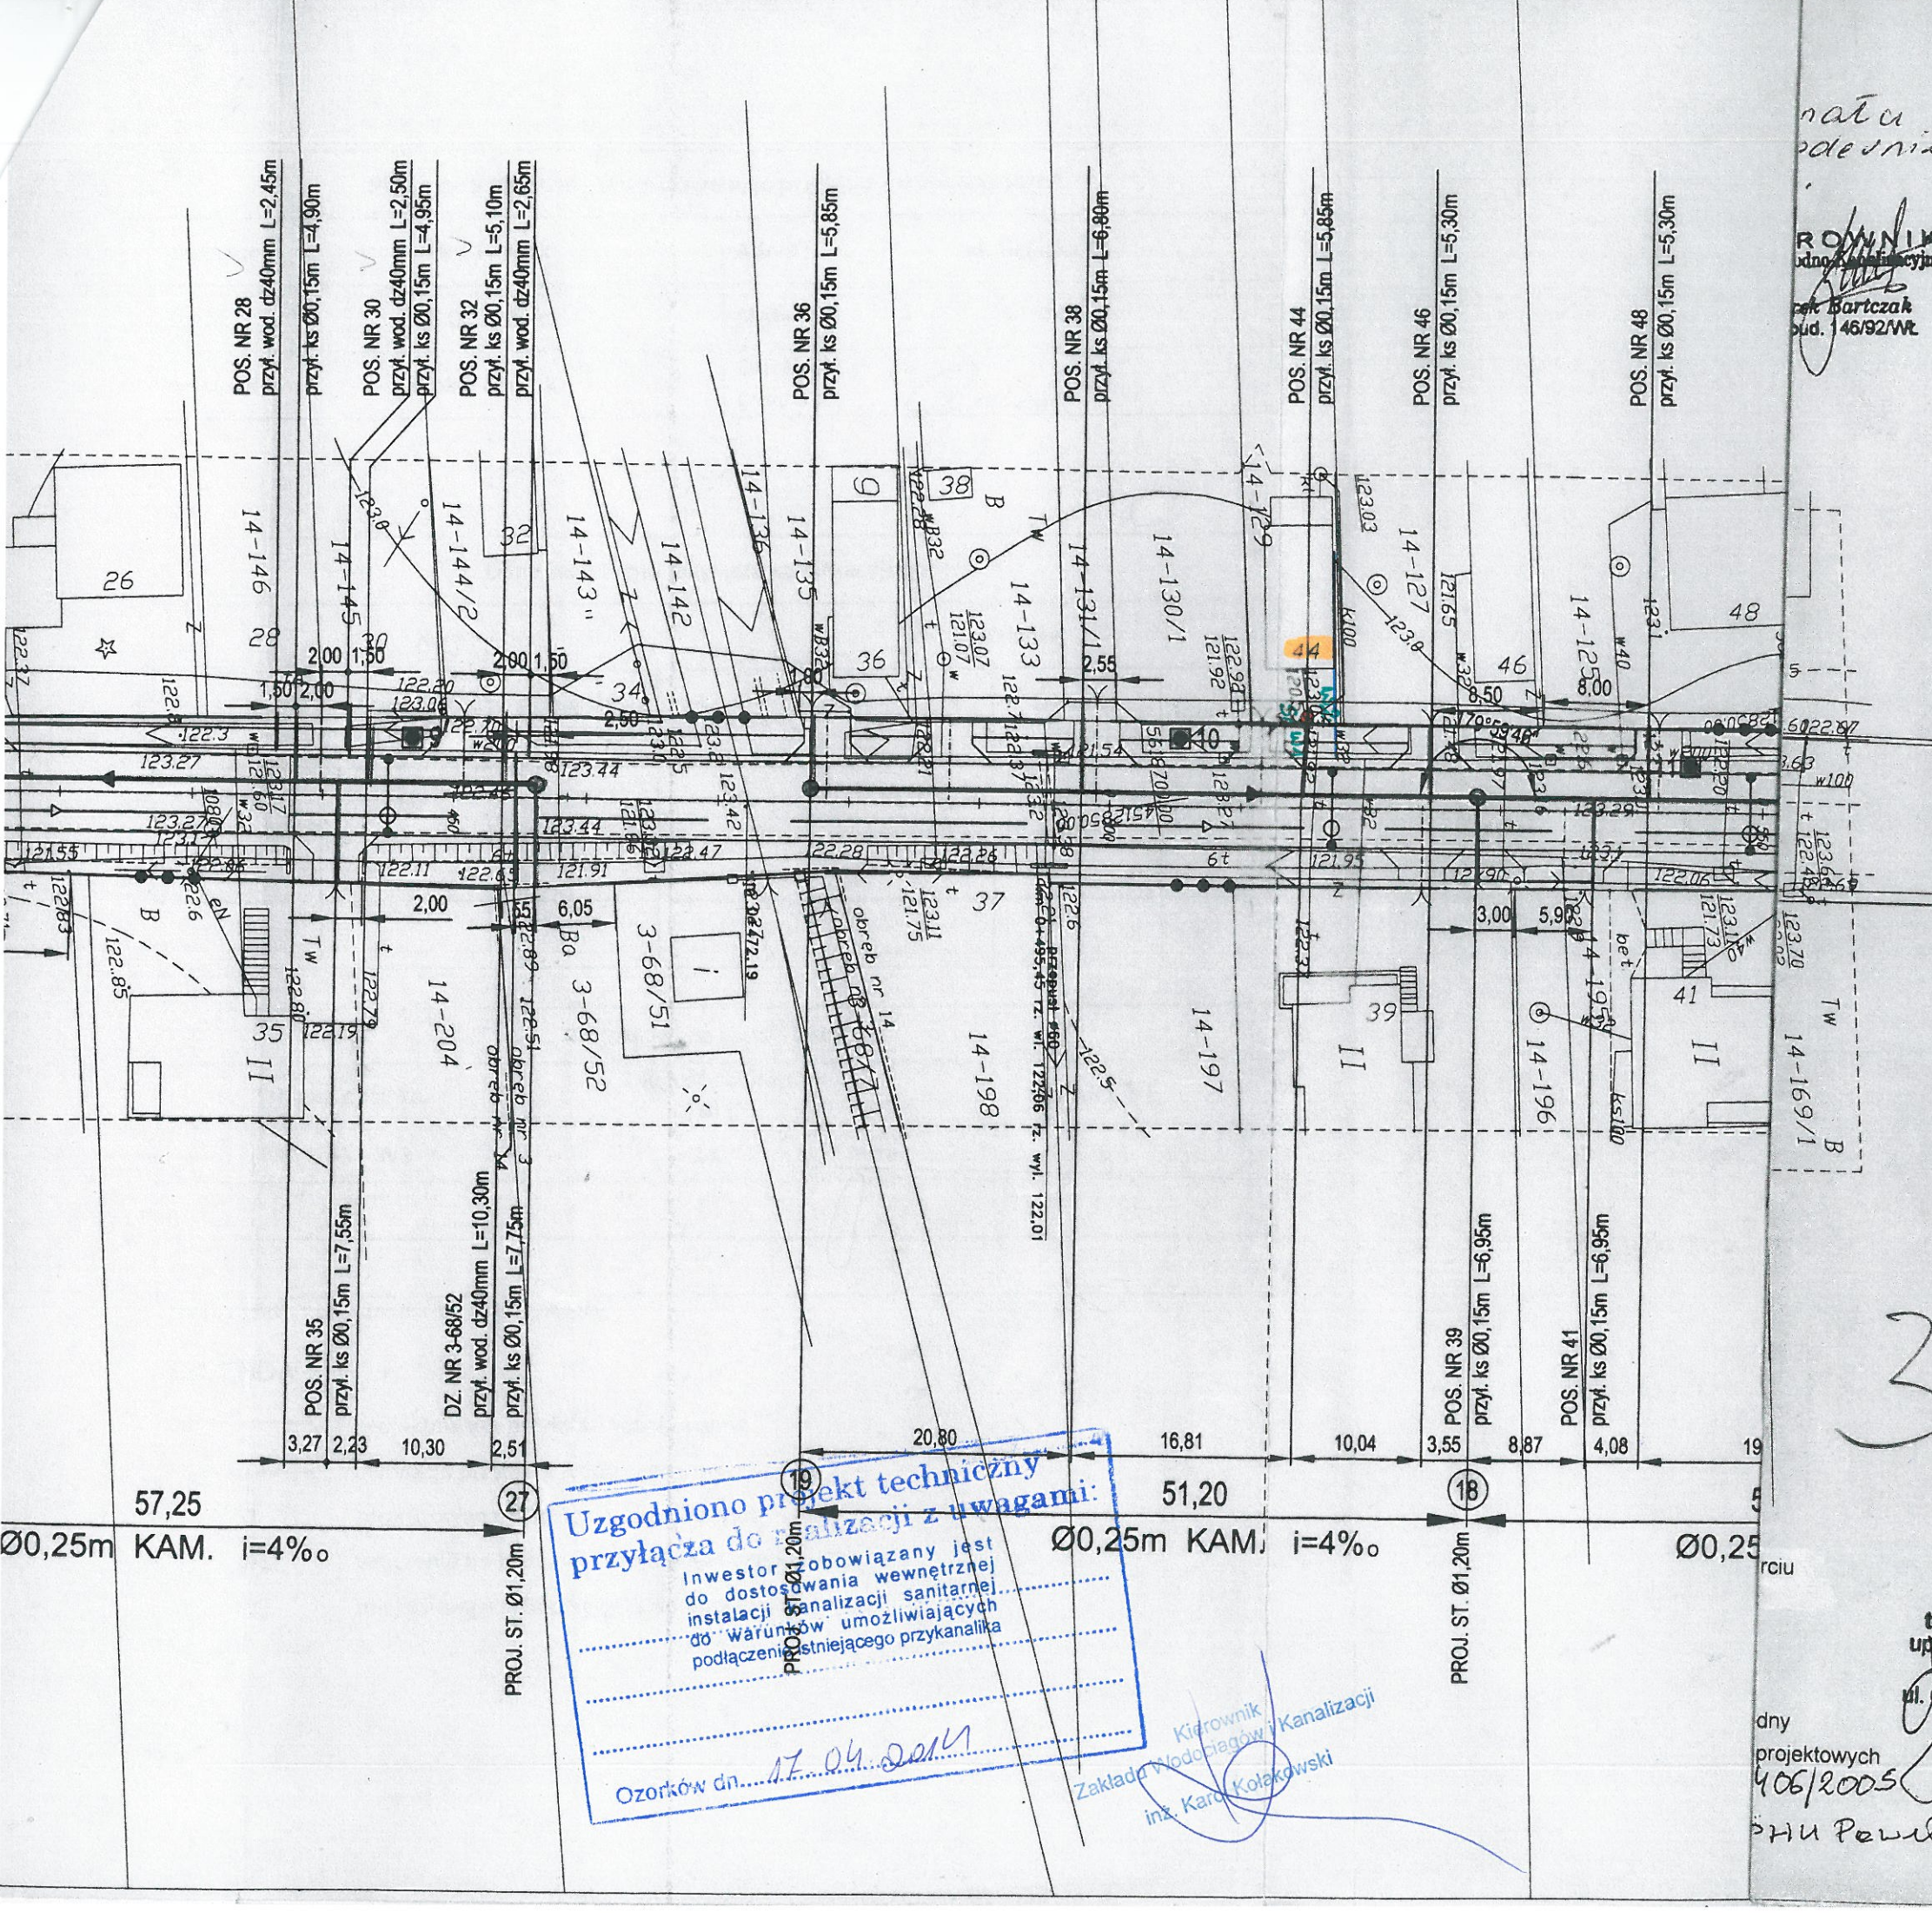

nał  
podziemie

ROWNIK  
biuro projektowe  
p. Bartczak  
bud. 146/92/WL

STAROSTA ZGIERSKI  
95-100 Zgierz ul. Sadowa 6A  
tel. (42) 719-08-84

Z up. STAROSTY  
Tomasz Jędrzejczak  
Członek Zarządu

Niniejszy projekt budowlany  
stanowi integralną część  
decyzji nr 208/07 z dnia 14 MAR 2007

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNY		
NR	X	Y
10	5 619 048,72	4
11	5 619 042,79	4
12	5 618 995,88	4
13	5 618 949,07	4
13.1	5 618 946,32	4
14	5 618 936,03	4
14.1	5 618 936,37	4
15	5 618 876,73	4
16	5 618 833,33	4
17	5 618 778,29	4
18	5 618 724,52	4
19	5 618 674,00	4
20	5 618 344,74	4
21	5 618 349,66	4
22	5 618 407,31	4
23	5 618 444,84	4
24	5 618 490,54	4
25	5 618 540,47	4
26	5 618 596,92	4
27	5 618 653,41	4
28	5 618 339,81	4
29	5 618 294,89	4

- LEGENDA
- LINIA REGULACYJNA
  - >— PROJ. KANAŁ SANITARNY
  - PROJ. PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ Ø
  - PROJ. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE dz40mm PE
  - SW — PROJ. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE ZE STUDZIENKĄ WODOMIERSZOWĄ Ø1,0m ŻELB.
  - x—x— ISTN. WODOCIĄGI DO LIKWIDACJI
  - <— PROJ. KANAŁ DESZCZOWY WG OPRACOWANIA
  - PROJ. DROGA WG OPRACOWANIA BRANŻOWEGO

Uzgodniono projekt techniczny  
przyłącza do realizacji z uwagami:  
Inwestor zobowiązany jest  
do dostosowania wewnętrznej  
instalacji kanalizacji sanitarniej  
do warunków umożliwiających  
podłączenie istniejącego przykanalika

Ozorków dn. 17.04.2011

Kierownik  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
inż. Karol Kołakowski

techn. Edmund Micielski  
upr. wod.-kan. Nr 295/88/WL  
93-504 Łódź  
ul. Gieszkowskiego 112 m.25

dny  
projektowych  
406/2005  
PHU Perus

mgr inż. Barbara Owczarska  
upr. wod.-kan. Nr 242/86/WL  
91-473 Łódź  
ul. Julianowska 1 m.123

OBIEKT	KANAŁ SANITARNY I PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH W UL. GĘBICKIEJ W OZORKOWIE	OPRACOWANIE
NAZWA RYSUNKU	Plan zagospodarowania	SKALA
		NR RYS.