


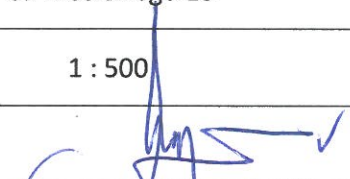


Plan sytuacyjny trasy projektowanego przyłącza kanalizacyjnego :			
Inwestor :		Zbigniew Malinowski	
Adres :		ul. Krasickiego 10	
Data :	14.05.2014 r.	Skala :	1 : 500
Wykonał :		Zbigniew Malinowski	
Czytelny podpis :			

Dane techniczne przyłącza kanalizacyjnego :						
Rury :				Studzienka :		
Materiał :	Średnica [mm]	Długość [mb]	* Nazwa :	Materiał :	Średnica [mm]	Właz typ :
PCV	160	12,0	S1	PCV	425	lekki

Projektowane spadki kanału :		
*Nazwa odcinka	Długość odcinka [m]	Spadek [%]
W1 – S1	1,0	2 %
S1 – W2	11,0	

*nazwa zgodna z oznaczeniem na planie sytuacyjny

LEGENDA :

-  projektowane przyłącze kanalizacyjne
-  instalacja przyłącza wodociągowego
-  instalacja przyłącza telefonicznego
- S1 projektowana studzienka kanalizacyjna
- W1 włączenie do końcówki istniejącego przykanalika
- W2 miejsce włączenia przyłącza do budynku


Wniosek nr 97

Investor zobowiązany jest do dostosowania wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do warunków umożliwiających podłączenie istniejącego przykanalika.

Ozorków dn. 15.05.2014

Kierownik
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Carol Kolakowski

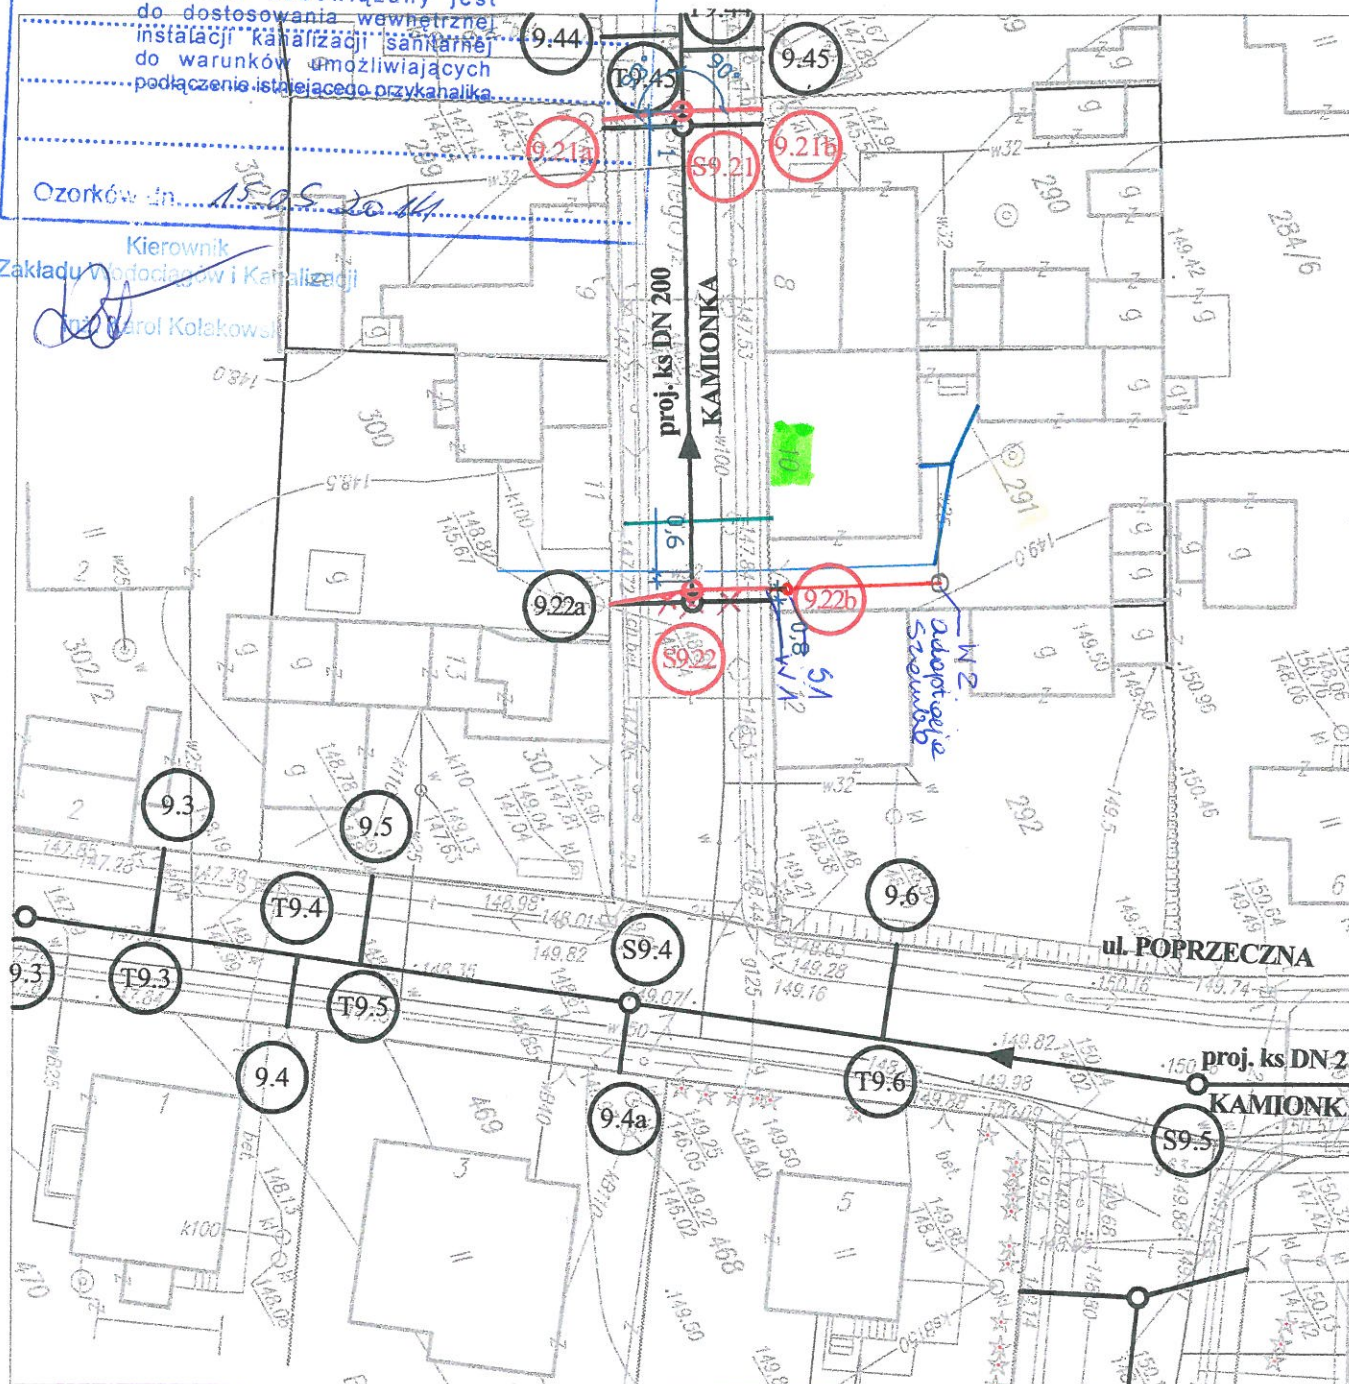

ul. Krasickiego nr 10 (działka nr 291)

Zatwierdził:

Przesunięcie projektowanego przyłącza S9.22 - 9.22b o 0,8m wraz ze studnią S9.22, zakończenie przyłącza na granicy działki zgodnie z wnioskiem właściciela działki.

Uwaga:

Zachować odległość co najmniej 0,6m brzegu studni od istniejącego przyłącza wody w32.

Andrzej Górski
PROJEKTANT SEKCJI LINST. SANITARNYCH
upr. 292/81
98-200 Sieradz, Czajki 20 a
tel. 265 99 06 61
Andrzej Górski
(upr. nr. 292/81)