

Plan sytuacyjny trasy projektowanego przyłącza kanalizacyjnego :			
Inwestor :		Adres :	
Anna Walczak		ul. Wiatraczna 5	
Data :	27.05.2015 r.	Skala :	1 : 500
Wykonał :		Czytelny podpis :	<i>Walczak Anna</i>
Anna Walczak			

Dane techniczne przyłącza kanalizacyjnego :						
Rury :				Studzienka :		
Materiał :	Średnica [ mm ]	Długość [ mb ]	* Nazwa :	Materiał :	Średnica [ mm ]	Właz typ:
PCV	160	11,0	S1	PCV	425	ciężki

Projektowane spadki kanału :		
*Nazwa odcinka	Długość odcinka [ m ]	Spadek [ % ]
W1 – S1	1,0	2 %
S1 – W2	10,0	2 %

\*nazwa zgodna z oznaczeniem na planie sytuacyjny

#### LEGENDA :

- projektowane przyłącze kanalizacyjne
- S1 projektowana studzienka kanalizacyjna Ø 425 mm
- W1 włączenie do końcówki istniejącego przykanalika
- W2 miejsce włączenia przyłącza kanalizacyjnego do budynku

# UWAGA!

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów o których brak informacji. Wynika to z zaszczytów historycznych lub niedopełnienia obowiązku zgłoszenia do inwentaryzacji.

(Ustawa: Prawo Geodezyjne i kartograficzne Dz. U. 30/1989 poz. 163 z późn. zmianami)

# UWAGA!

Niniejszy egzemplarz mapy jest fragmentem mapy- sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500


zaewidencjonowanej w S.P. Oddz. Zas. G. i K. w Zgierzu w dniu 29.09.2008r. pod nr 9421

Niniejszy projekt budowlany stanowi integralną część 10 ST. 11 decyzji nr 5201 z dnia 20.09.2008r.

## Legenda:

STAROSTA ZGIERZ  
95-100 Zgierz ul. Sadowa 6A  
tel. (42) 719-08-84

Z W. STAROSTY  
Małgorzata Tuleja  
NACZELNIK WYDZIAŁU  
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

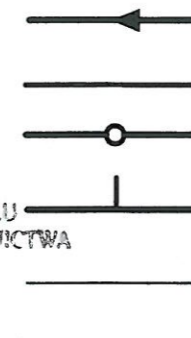

Proj. kanał sanitarny

Proj. przykanalik sanitarny DN 150

Proj. studnia rewizyjna

Proj. trójnik DN 200 / 150

Istn. krawężnik

Granica pasa robót

Punkty wsp. geodezyjnych studni kanalizacyjnych

Punkty wsp. geodezyjnych przykanalików

Punkty wsp. geodezyjnych przykanalików na korku

● 52/2,0

Otwór geologiczny

Inwestor: Ozokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.; ul. Żwirki 30; 95-035 Ozorków

Temat: Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części Ozorkowa

	Imię i nazwisko:	Data:	Podpis:	
Projektant:	mgr inż. Andrzej Górski Nr upr. 292/ 81	06.09	<i>[Signature]</i>	
Asystent projektanta:	mgr inż. Jerzy Fidrysiak	06.09	<i>[Signature]</i>	
Asystent projektanta:	mgr inż. Jolanta Budzińska	06.09	<i>[Signature]</i>	
Asystent projektanta:	mgr inż. Małgorzata Ponikła	06.09	<i>[Signature]</i>	
Asystent projektanta:	mgr inż. Anna Piwińska	06.09	<i>[Signature]</i>	
Asystent projektanta:	Karolina Banat	06.09	<i>[Signature]</i>	
Asystent projektanta:	Konrad Wira	06.09	<i>[Signature]</i>	
Sprawdzający:	mgr inż. Krzysztof Telega Nr upr. 374/82/WML	06.09	<i>[Signature]</i>	

EKO-KOMPLEKS  
ul. Guzewska 14  
93-030 Rzgów  
tel. 0-42 227 87 86  
0-42 227 88 78

Skala:


1: 500

Plan zagospodarowania terenu  
ul. WIATRACZNA

Branża: Sanitarna

Stadium: projekt budowlano-wykonawczy

Rys. 13

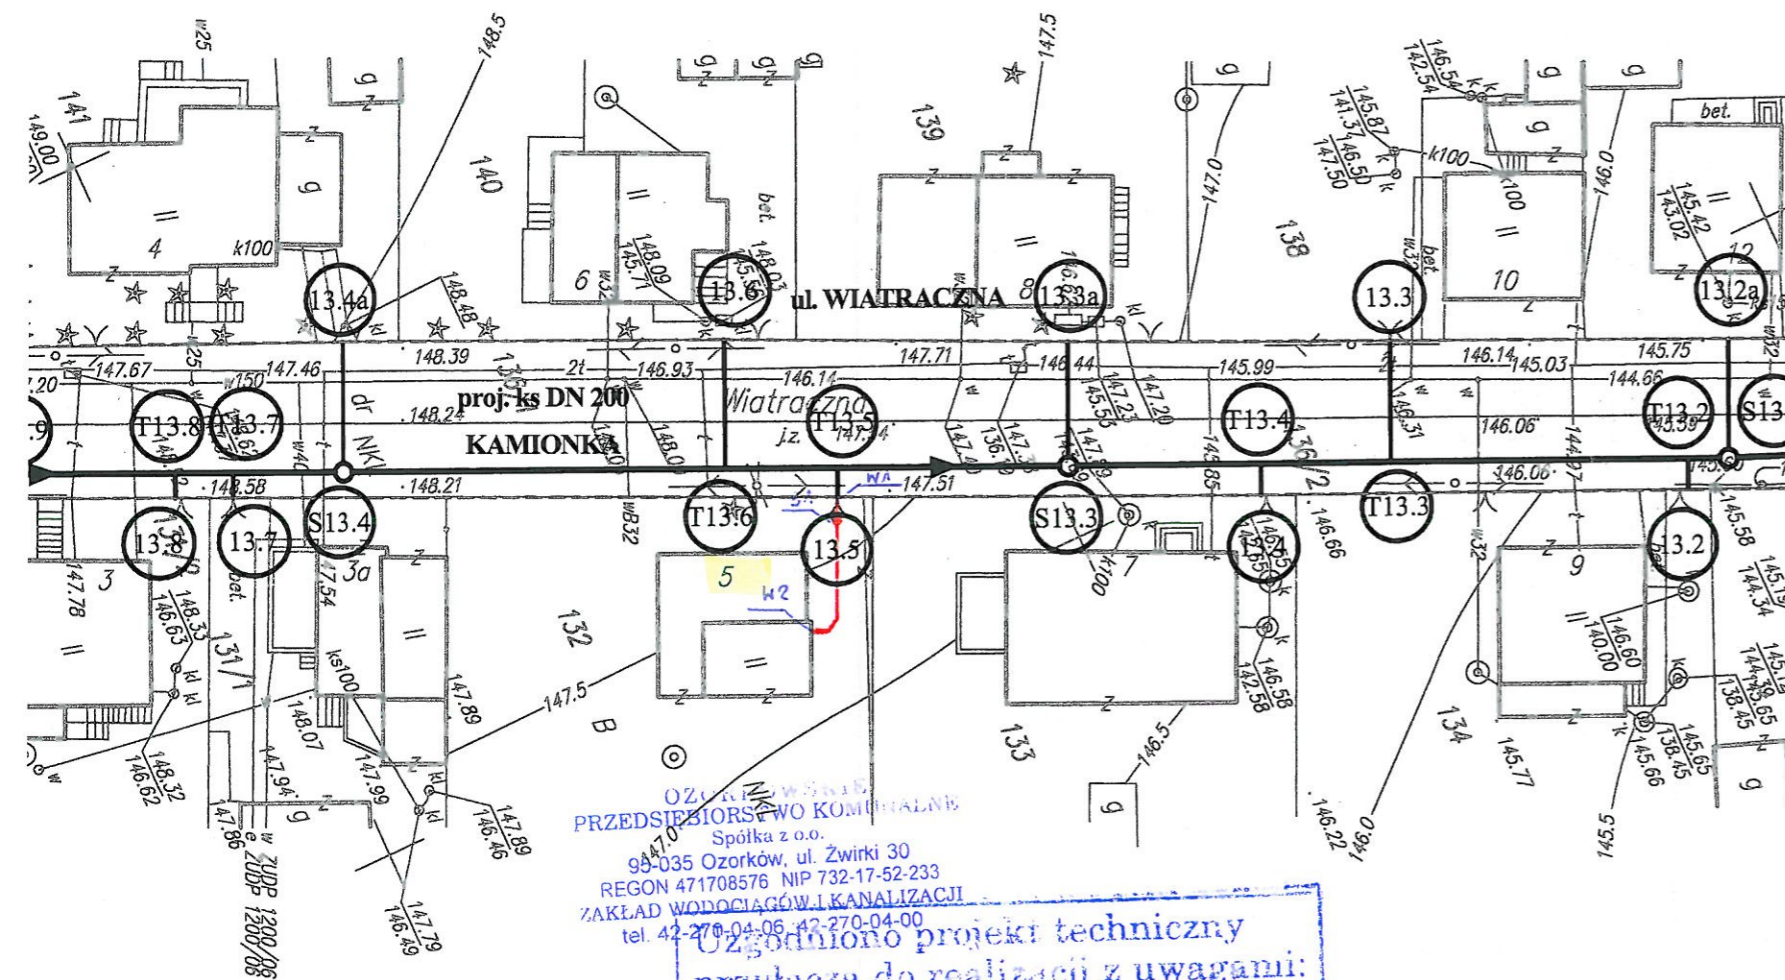

Ozokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  
95-035 Ozorków, ul. Żwirki 30  
REGON 471708576 NIP 732-17-52-233  
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
tel. 42-270-04-06, 42-270-04-00

Ozgodniono projekt techniczny  
przyłącza do realizacji z uwagami:

.....Inwestor.....  
do dostosowania wewnętrznej  
instalacji kanalizacji sanitarnej  
do warunków umożliwiających  
podłączenie istniejącego przykanalika

Kierownik  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
mgr inż. Andrzej Barczak  
upr. 544/ 145/02/WML

Ozorków dn. 06.09.2008r.