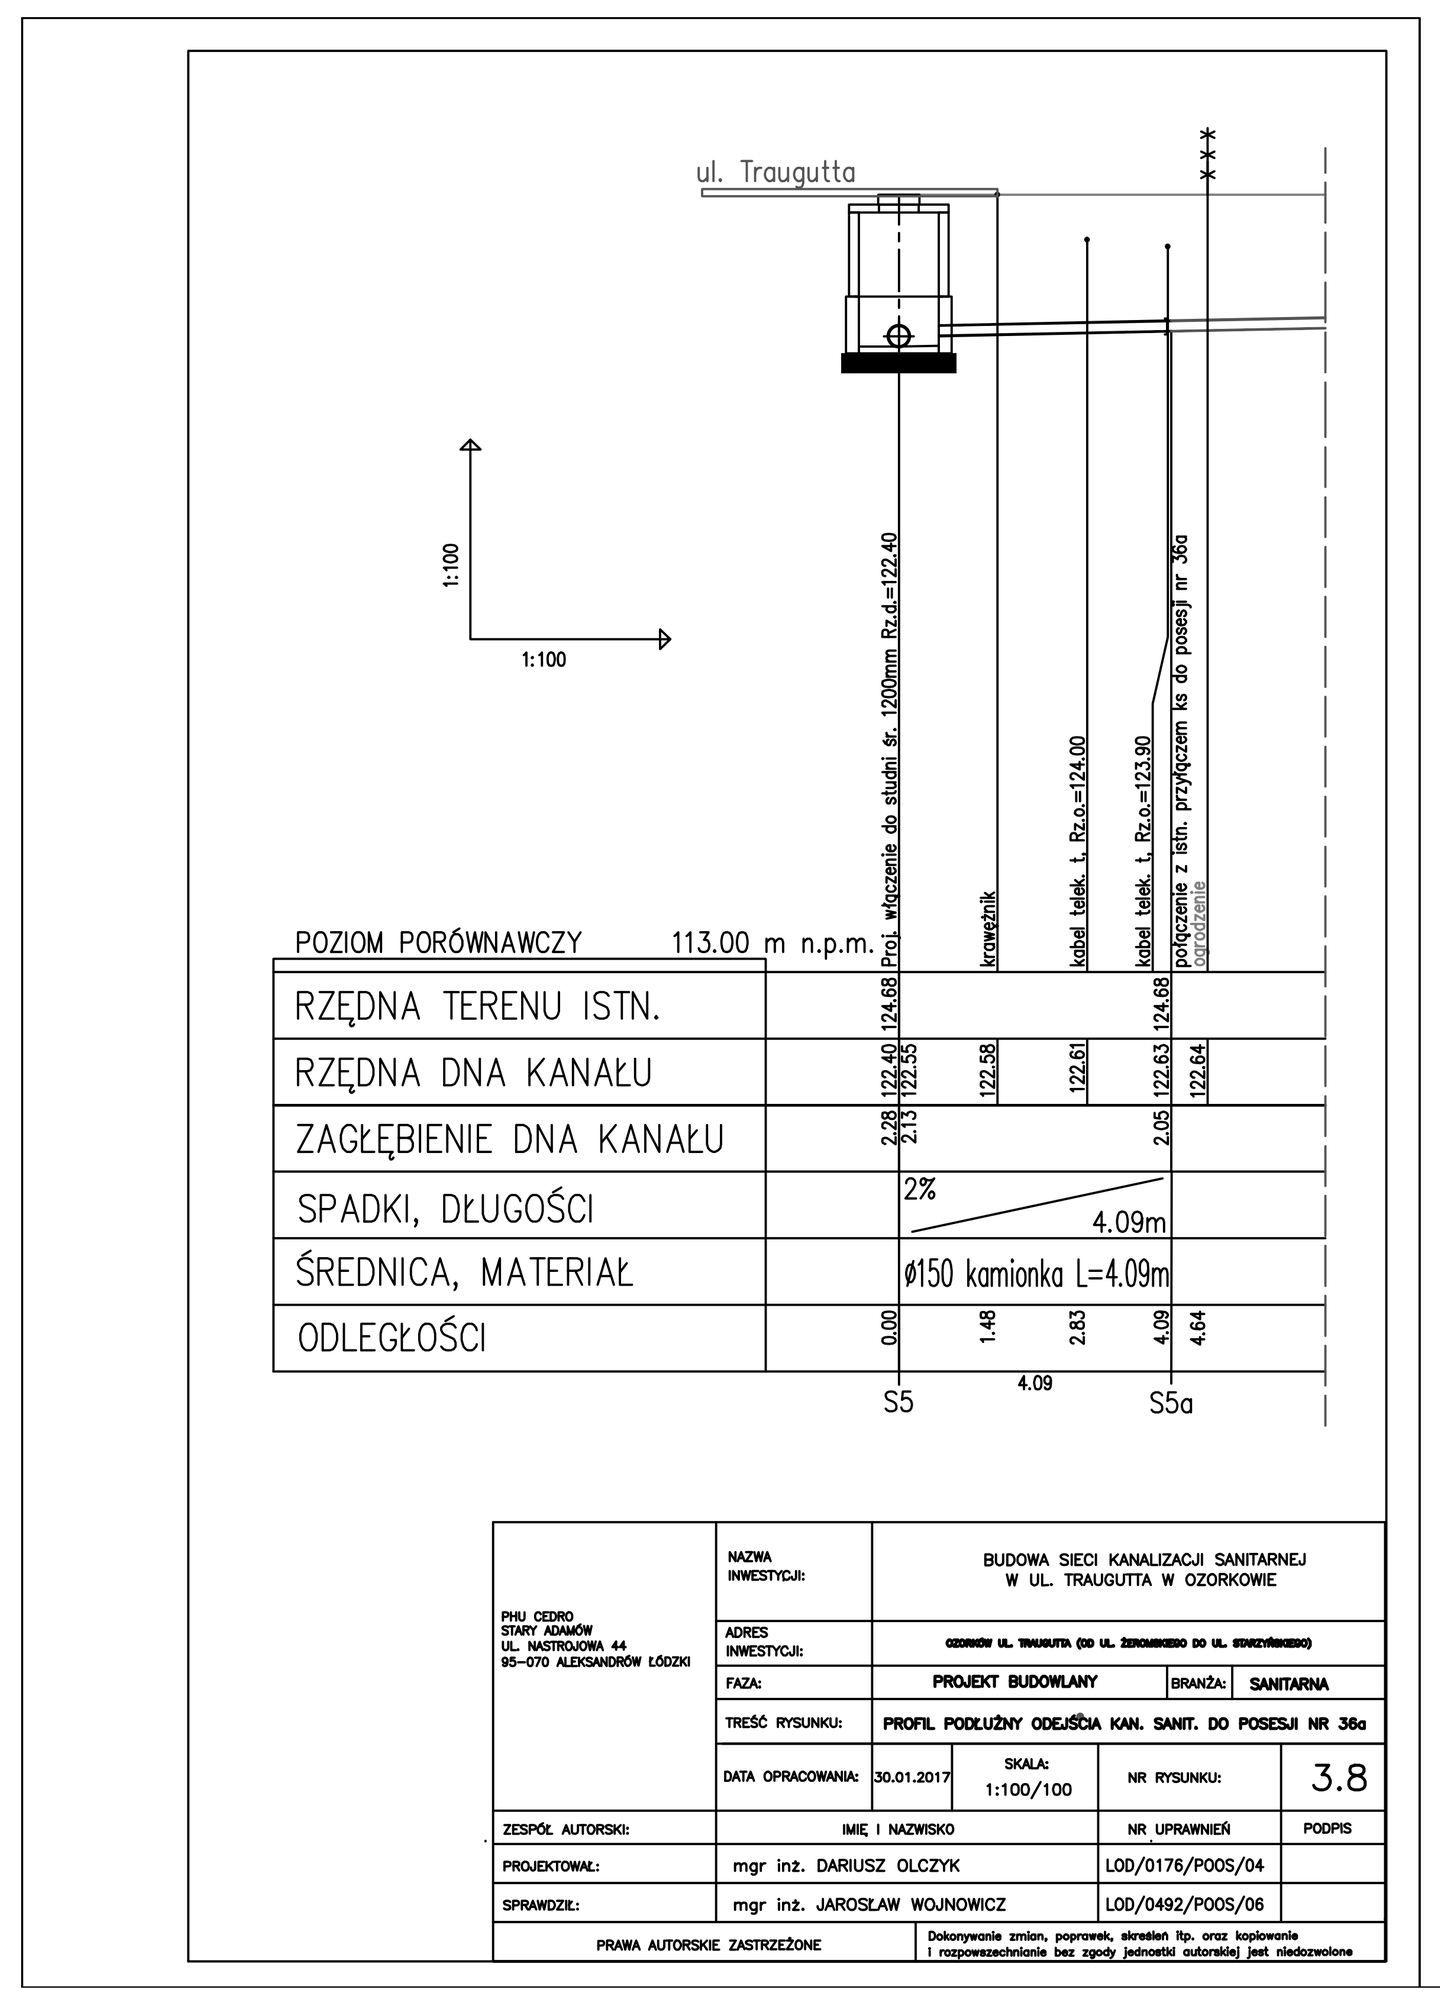
ul. Traugutta
1:100
1:100
Proj. włączenie do studni śr. 1200mm Rz.d.=122.40
krawężnik
kabel telek. t. Rz.o.=124.00
kabel telek. t. Rz.o.=123.90
połączenie z istn. przyłączem ks do posesji nr 36a
ogrodzenie
POZIOM PORÓWNAWCZY 113.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
124.68 124.68
122.40 122.55 122.58 122.61 122.63 122.64
2.28 2.13 2.05
2% 4.09m
ø150 kamionka L=4.09m
0.00 1.48 2.83 4.09 4.64
4.09
S5 S5a
PHU CEDRO STARY ADAMÓW UL. NASTROJOWA 44 95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI
NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. TRAUGUTTA W OZORKOWIE
ADRES INWESTYCJI:
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA: SANITARNA
TREŚĆ RYSUNKU: PROFIL PODŁUŻNY ODEJŚCIA KAN. SANIT. DO POSESJI NR 36a
DATA OPRACOWANIA: 30.01.2017
SKALA: 1:100/100
NR RYSUNKU: 3.8
ZESPÓŁ AUTORSKI: IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. DARIUSZ OLCZYK LOD/0176/POOS/04
SPRAWDZIŁ: mgr inż. JAROSŁAW WOJNOWICZ LOD/0492/POOS/06
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Dokonywanie zmian, poprawek, skreśleń itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone

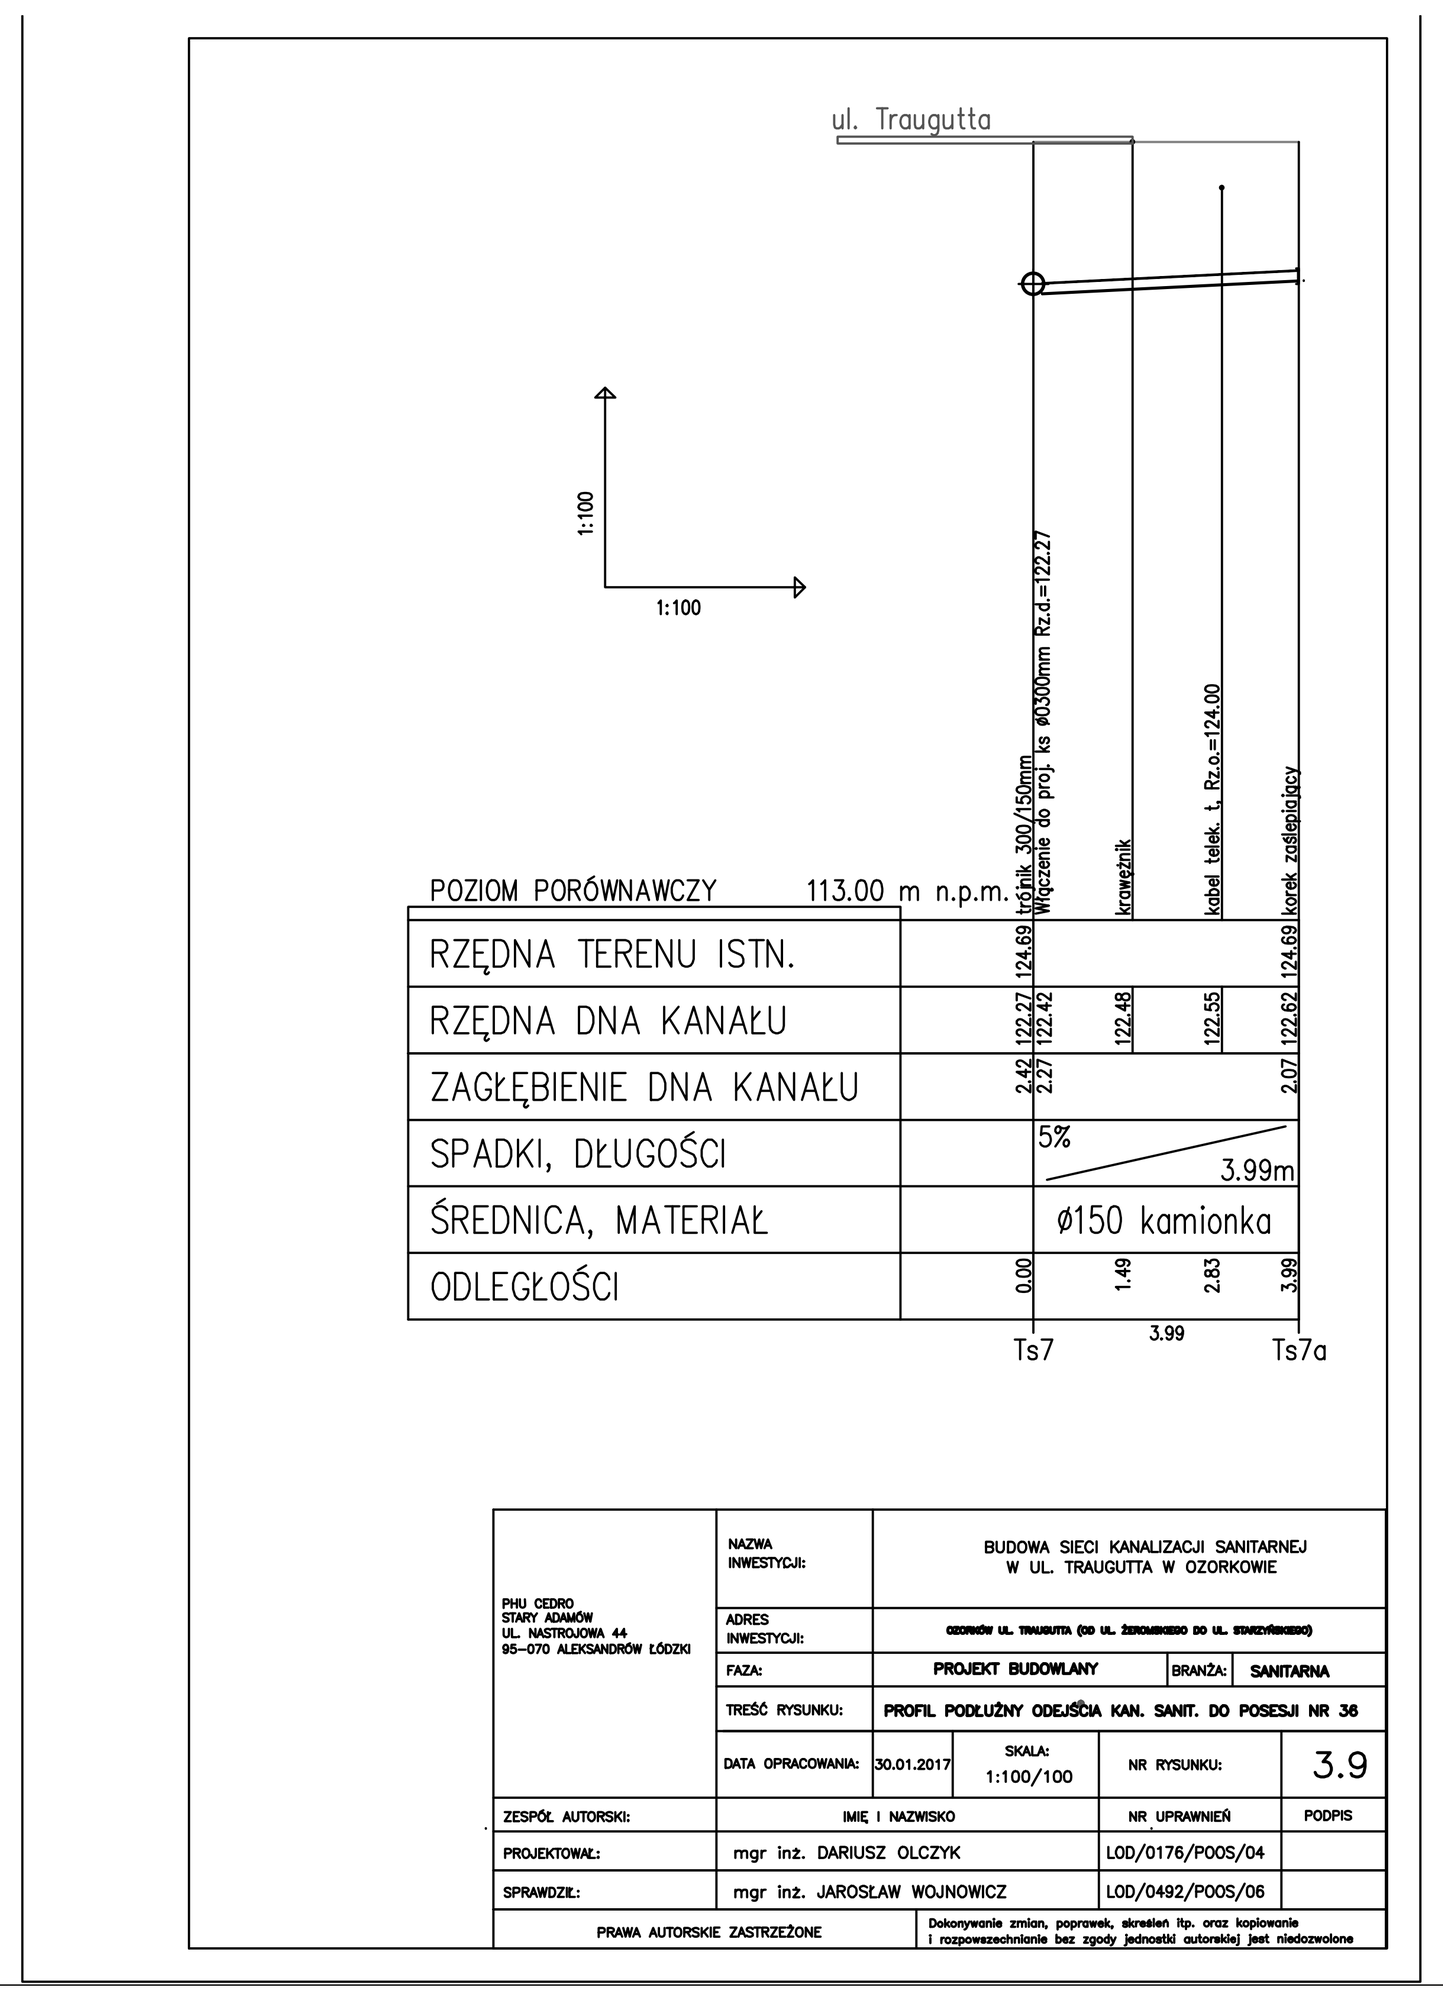
ul. Traugutta
1:100
1:100
trójnik 300/150mm
Włączenie do proj. ks ø0300mm Rz.d.=122.27
krawężnik
kabel telek. t. Rz.o.=124.00
korek zaślepiający
POZIOM PORÓWNAWCZY 113.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
124.69 124.69
122.27 122.42 122.48 122.55 122.62
2.42 2.27 2.07
5% 3.99m
ø150 kamionka
0.00 1.49 2.83 3.99
3.99
Ts7 Ts7a
NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. TRAUGUTTA W OZORKOWIE
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA: SANITARNA
TREŚĆ RYSUNKU: PROFIL PODŁUŻNY ODEJŚCIA KAN. SANIT. DO POSESJI NR 36
DATA OPRACOWANIA: 30.01.2017
SKALA: 1:100/100
NR RYSUNKU: 3.9
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. DARIUSZ OLCZYK LOD/0176/POOS/04
SPRAWDZIŁ: mgr inż. JAROSŁAW WOJNOWICZ LOD/0492/POOS/06
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

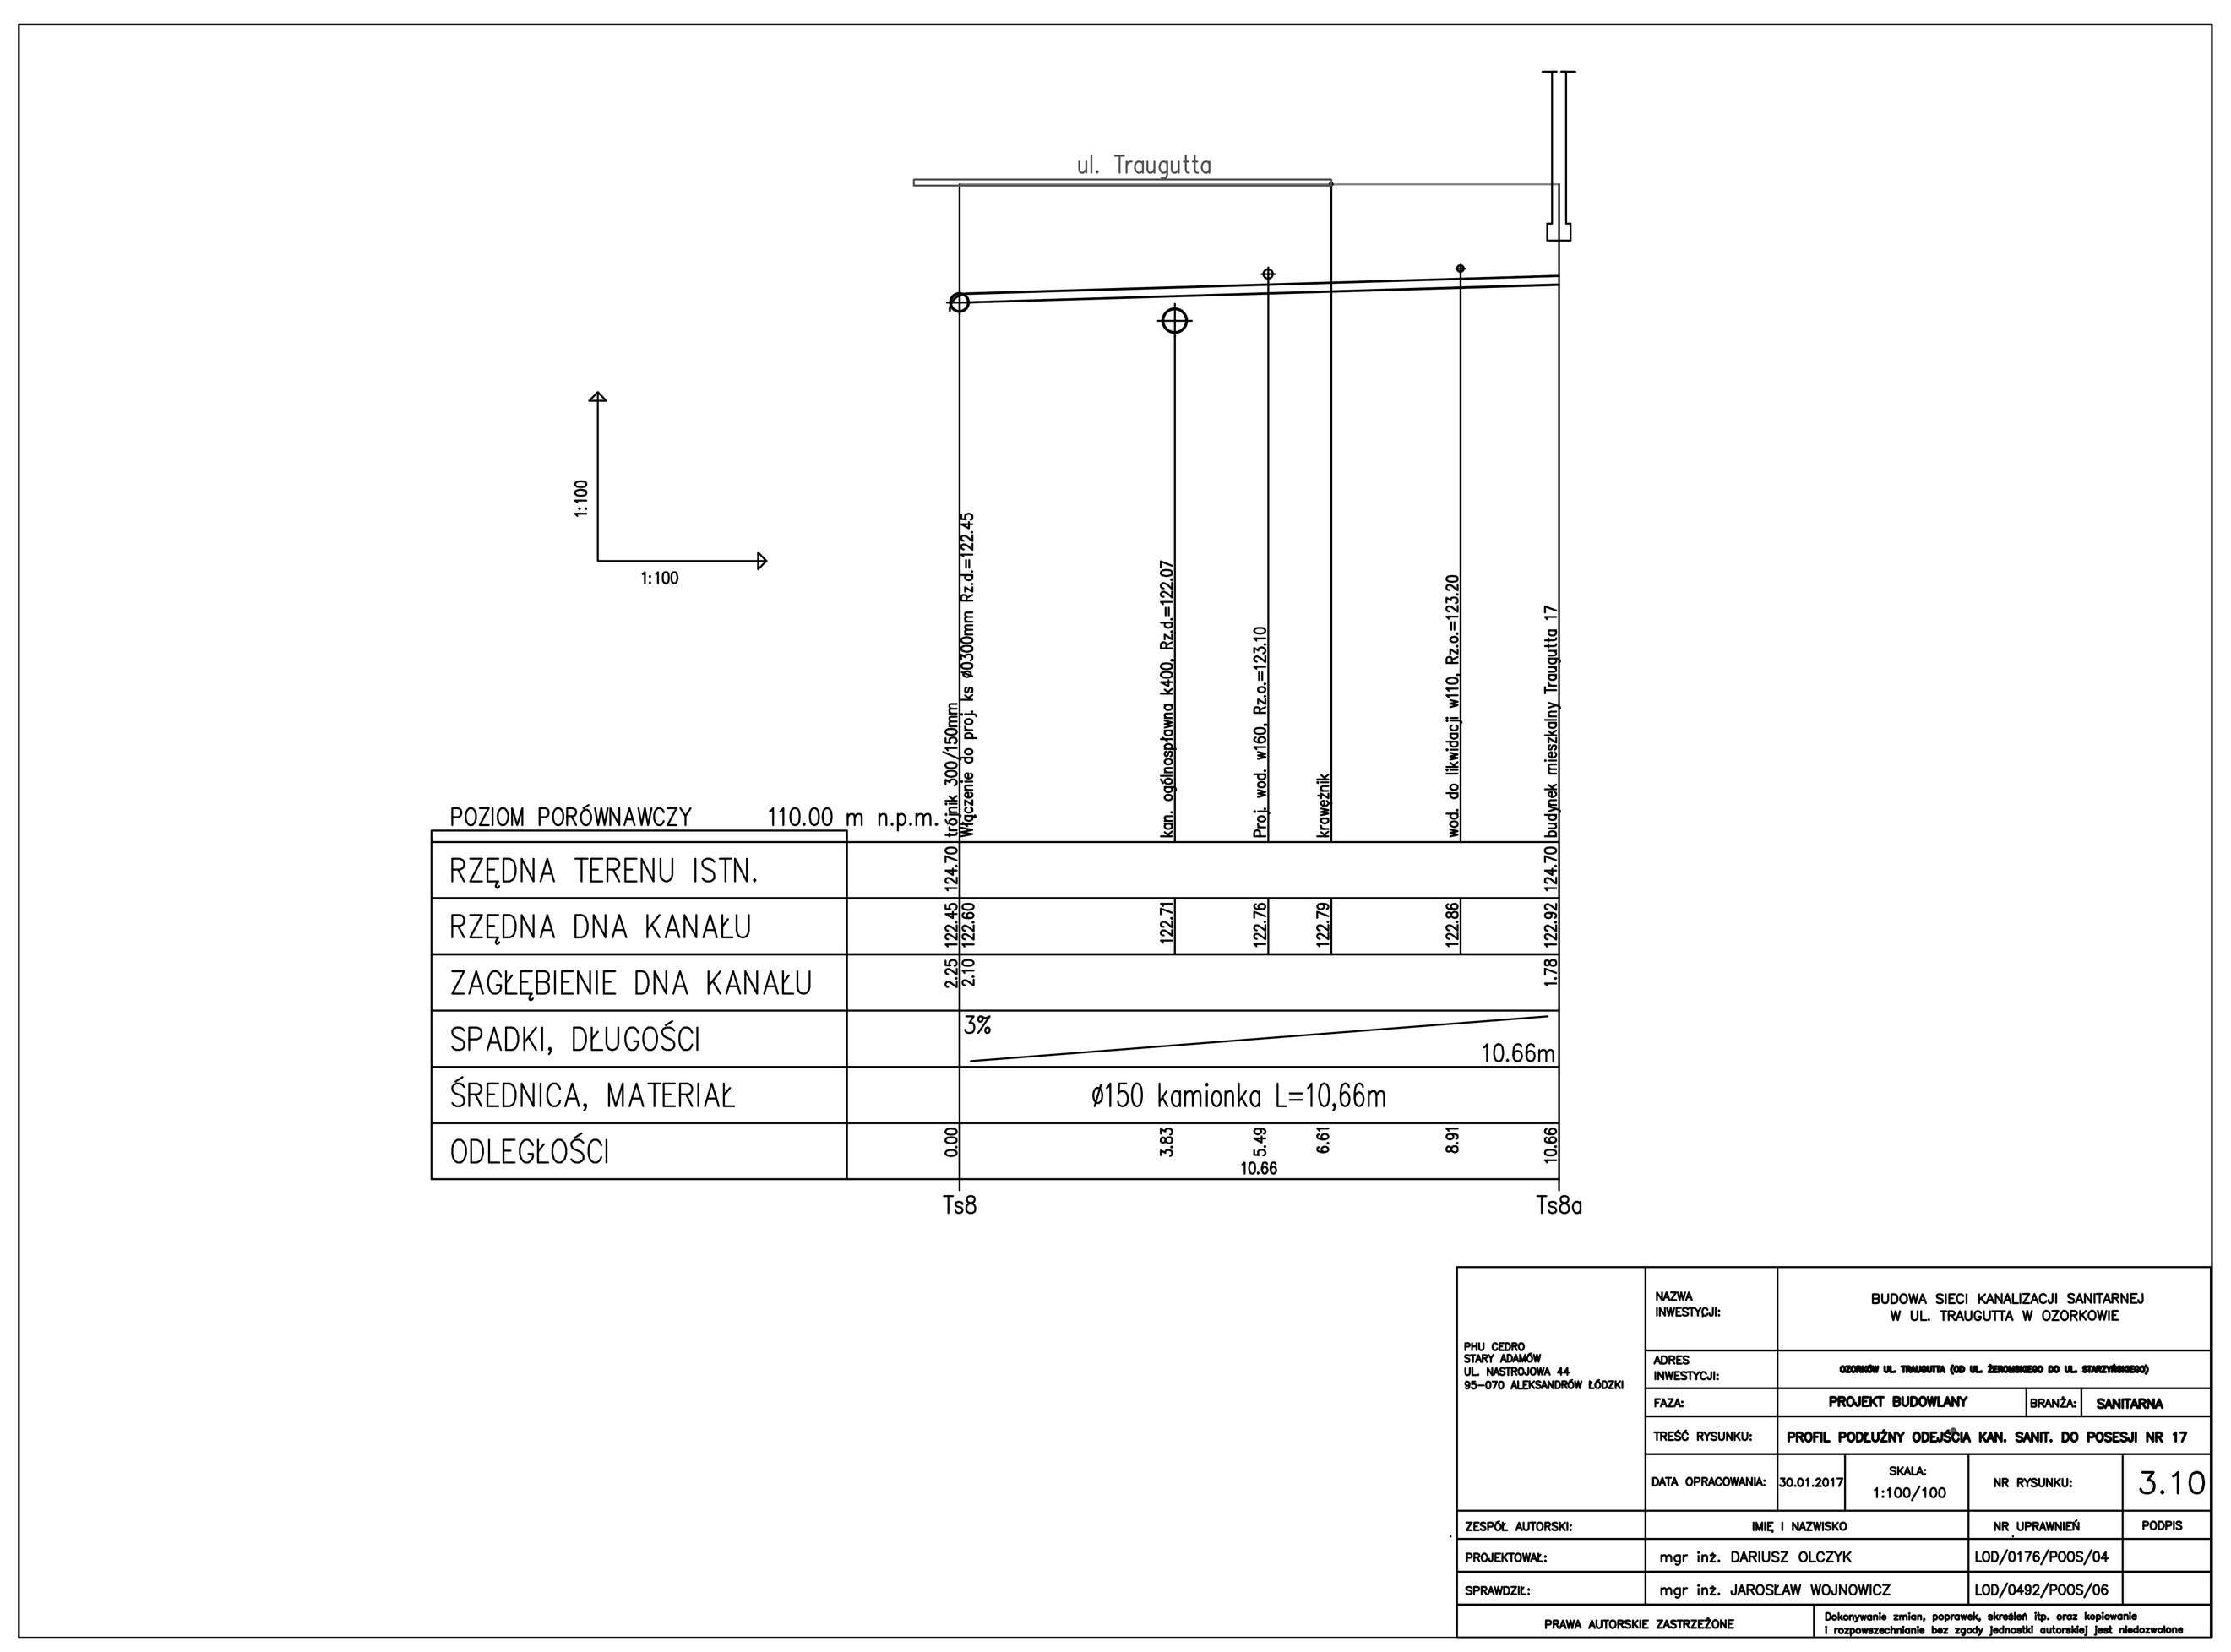
ul. Traugutta
1:100
1:100
trójnik 300/150mm
Włączenie do proj. ks ø0300mm Rz.d.=122.45
kan. ogólnospławna k400, Rz.d.=122.07
Proj. wod. w160, Rz.o.=123.10
krawężnik
wod. do likwidacji w110, Rz.o.=123.20
budynek mieszkalny Traugutta 17
POZIOM PORÓWNAWCZY 110.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
124.70 124.70
122.45 122.60 122.71 122.76 122.79 122.86 122.92
2.25 2.10 1.78
3% 10.66m
ø150 kamionka L=10,66m
0.00 3.83 5.49 6.61 8.91 10.66
10.66
Ts8 Ts8a
NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. TRAUGUTTA W OZORKOWIE
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA: SANITARNA
TREŚĆ RYSUNKU: PROFIL PODŁUŻNY ODEJŚCIA KAN. SANIT. DO POSESJI NR 17
DATA OPRACOWANIA: 30.01.2017
SKALA: 1:100/100
NR RYSUNKU: 3.10
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. DARIUSZ OLCZYK LOD/0176/POOS/04
SPRAWDZIŁ: mgr inż. JAROSŁAW WOJNOWICZ LOD/0492/POOS/06
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

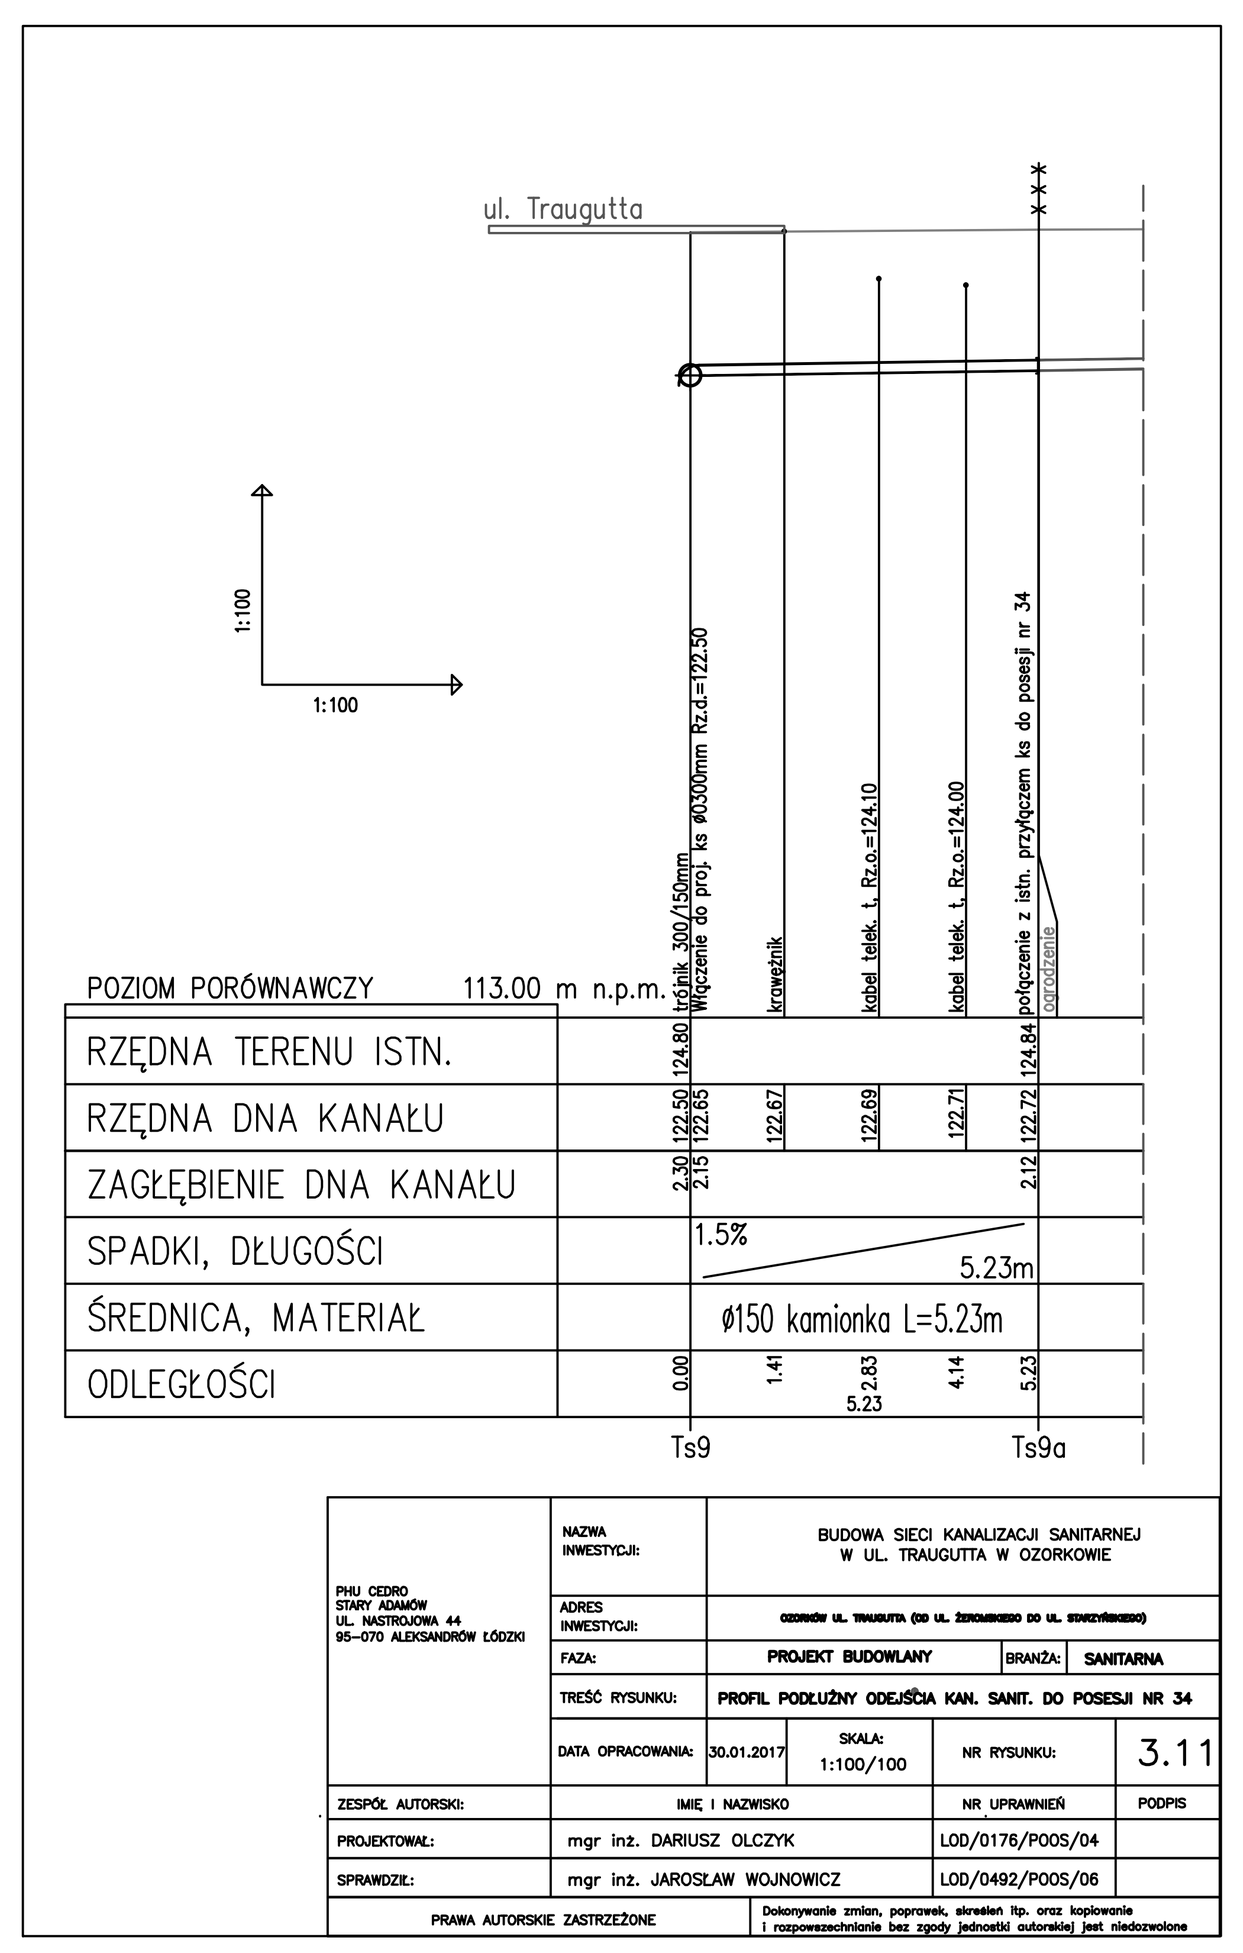
ul. Traugutta
1:100
1:100
trójnik 300/150mm
Włączenie do proj. ks ø0300mm Rz.d.=122.50
krawężnik
kabel telek. t. Rz.o.=124.10
kabel telek. t. Rz.o.=124.00
połączenie z istn. przyłączem ks do posesji nr 34
ogrodzenie
POZIOM PORÓWNAWCZY 113.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
124.80 124.84
122.50 122.65 122.67 122.69 122.71 122.72
2.30 2.15 2.12
1.5% 5.23m
ø150 kamionka L=5.23m
0.00 1.41 2.83 4.14 5.23
5.23
Ts9 Ts9a
NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. TRAUGUTTA W OZORKOWIE
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA: SANITARNA
TREŚĆ RYSUNKU: PROFIL PODŁUŻNY ODEJŚCIA KAN. SANIT. DO POSESJI NR 34
DATA OPRACOWANIA: 30.01.2017
SKALA: 1:100/100
NR RYSUNKU: 3.11
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. DARIUSZ OLCZYK LOD/0176/POOS/04
SPRAWDZIŁ: mgr inż. JAROSŁAW WOJNOWICZ LOD/0492/POOS/06
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

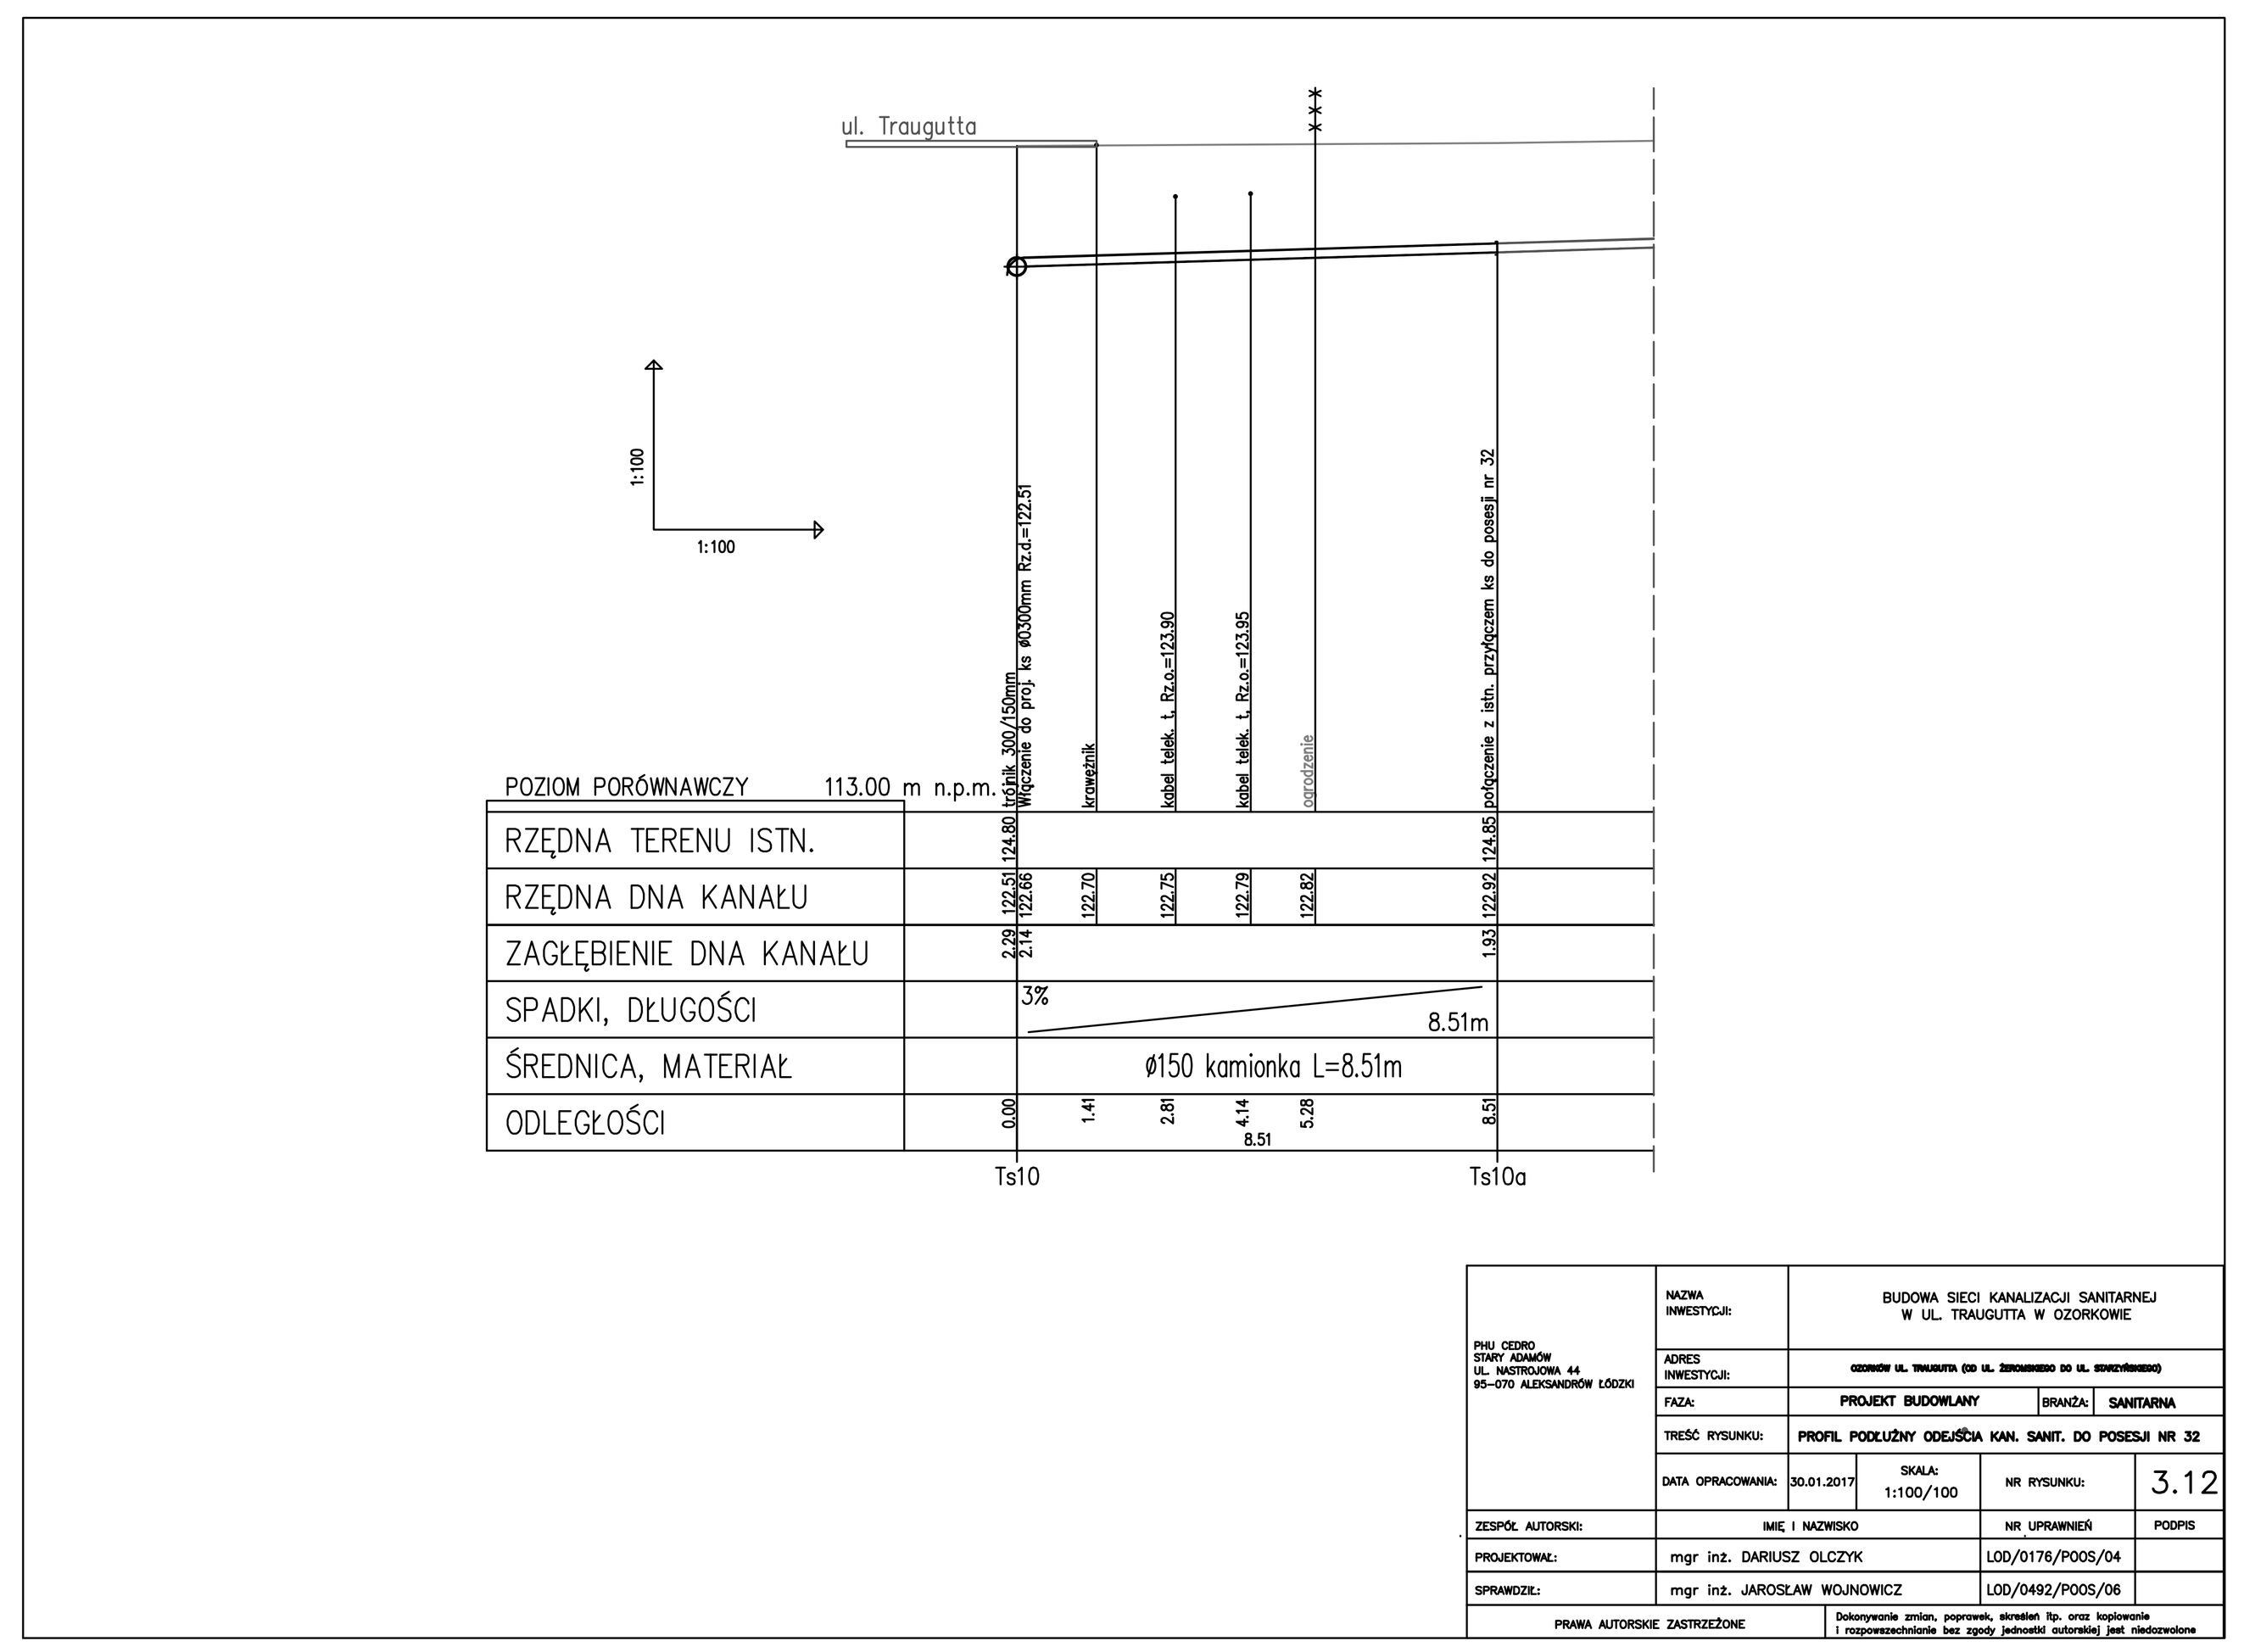
ul. Traugutta
1:100
1:100
trójnik 300/150mm
Włączenie do proj. ks ø0300mm Rz.d.=122.51
krawężnik
kabel telek. t. Rz.o.=123.90
kabel telek. t. Rz.o.=123.95
ogrodzenie
połączenie z istn. przyłączem ks do posesji nr 32
POZIOM PORÓWNAWCZY 113.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
124.80 124.85
122.51 122.66 122.70 122.75 122.79 122.82 122.92
2.29 2.14 1.93
3% 8.51m
ø150 kamionka L=8.51m
0.00 1.41 2.81 4.14 5.28 8.51
8.51
Ts10 Ts10a
PHU CEDRO STARY ADAMÓW UL. NASTROJOWA 44 95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI
NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. TRAUGUTTA W OZORKOWIE
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA: SANITARNA
TREŚĆ RYSUNKU: PROFIL PODŁUŻNY ODEJŚCIA KAN. SANIT. DO POSESJI NR 32
DATA OPRACOWANIA: 30.01.2017
SKALA: 1:100/100
NR RYSUNKU: 3.12
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. DARIUSZ OLCZYK LOD/0176/POOS/04
SPRAWDZIŁ: mgr inż. JAROSŁAW WOJNOWICZ LOD/0492/POOS/06
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Dokonywanie zmian, poprawek, skreśleń itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone